

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Опоры и подвески станционных трубопроводов  
 $P_y \leq 40 \text{ кгс/см}^2$  (4 МПа)

ОСТ

БЛОКИ ПРУЖИННЫЕ  
 СДВОЕННЫЕ

34 297-75


Конструкция и размеры

Взамен  
 МВН 1867-65

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР  
 от 30 декабря 1975 г № 308 срок введения установлен  
 с 01 06 1976 г

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ


1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные  
 двойные блоки, входящие в состав пружинных подвесок

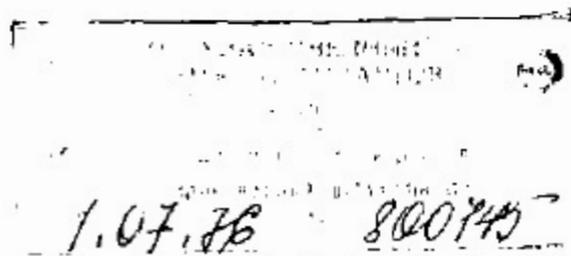

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры блока пружинного должны соответствовать указанным на черт.1 и б табл.1 и 2.

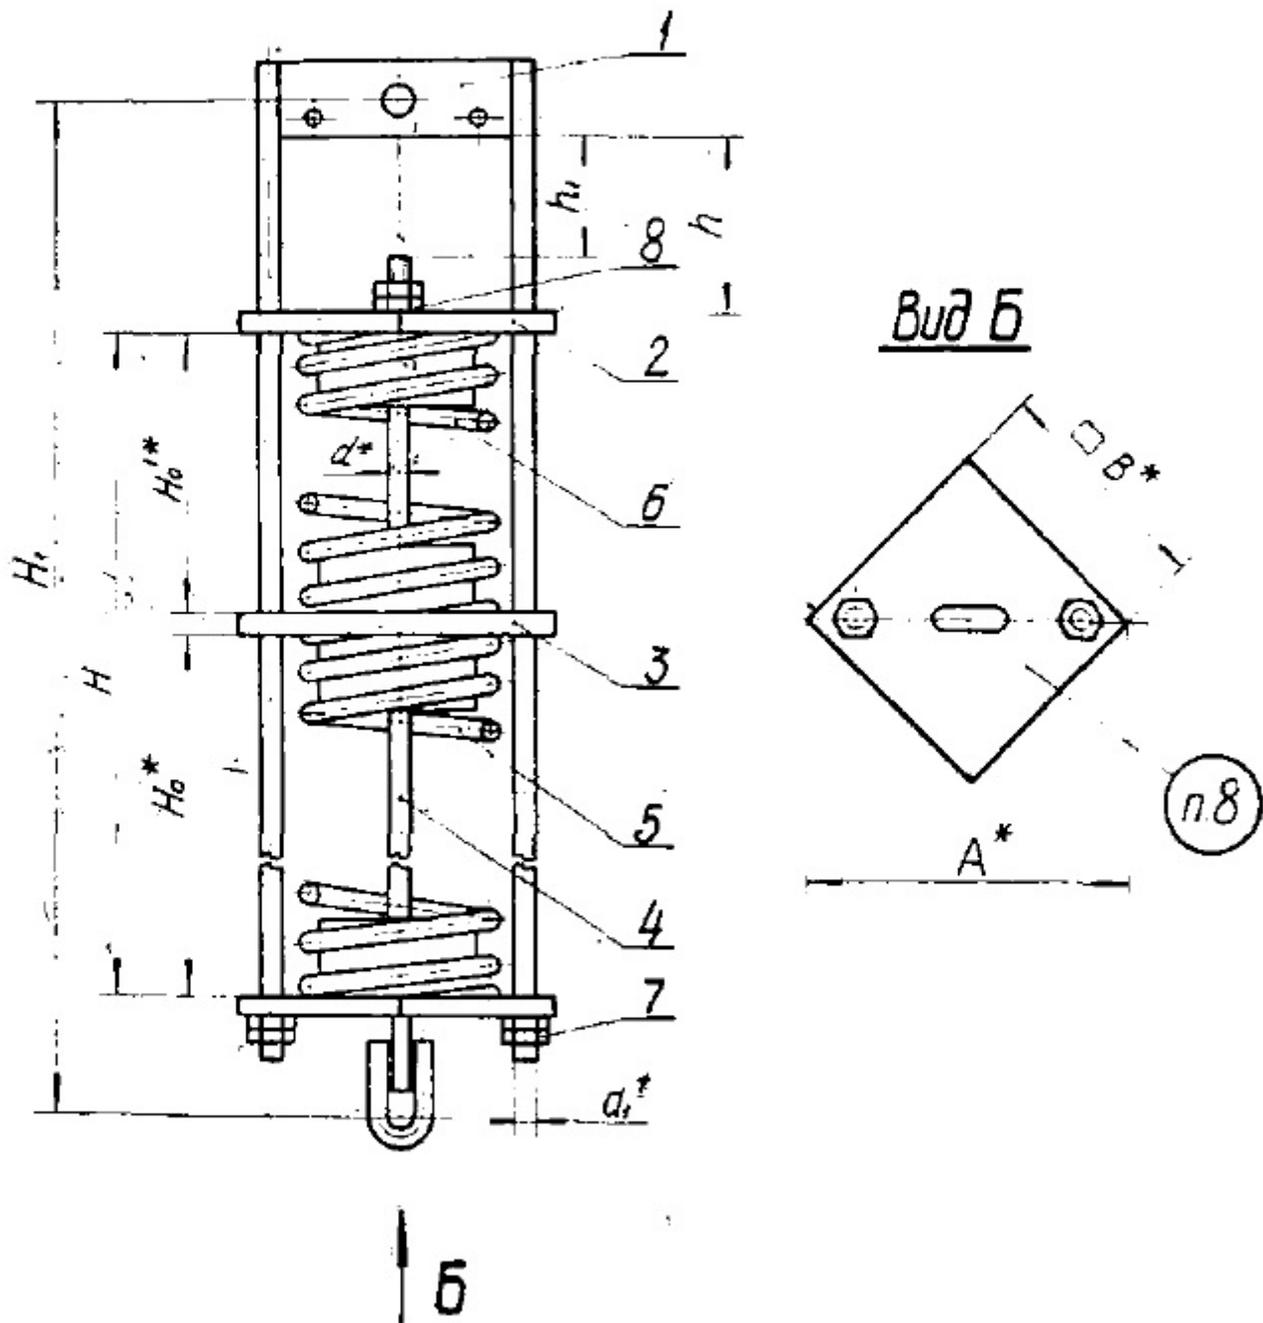

Черт.1